



## Règlementation F-Gaz - Etape 2022 - Quels sont les gaz disponibles ?

Hormis le R744, tous les gaz dont les GWP sont inférieurs à 150 sont classés A2L, A2 ou A3 selon l'ASHRAE.


### Nos solutions

En accord avec les quotas de la F-Gaz, le marché des réfrigérants offre plusieurs possibilités de retrofit A1 non inflammable afin de substituer les fluides de ces installations.

Dans le choix de ce substitut, deux éléments sont à prendre en compte, le GWP et l'efficacité énergétique du gaz.

Le but de considérer l'efficacité énergétique dans votre choix est primordial afin de réaliser une économie sur la facture électrique de production de froid.

En tant que spécialiste des fluides frigorigènes, FRAMACOLD propose la plus large gamme de réfrigérants de France avec des retours clients annonçant jusqu'à 30% d'économie d'énergie notamment avec le RS50 (R442A).

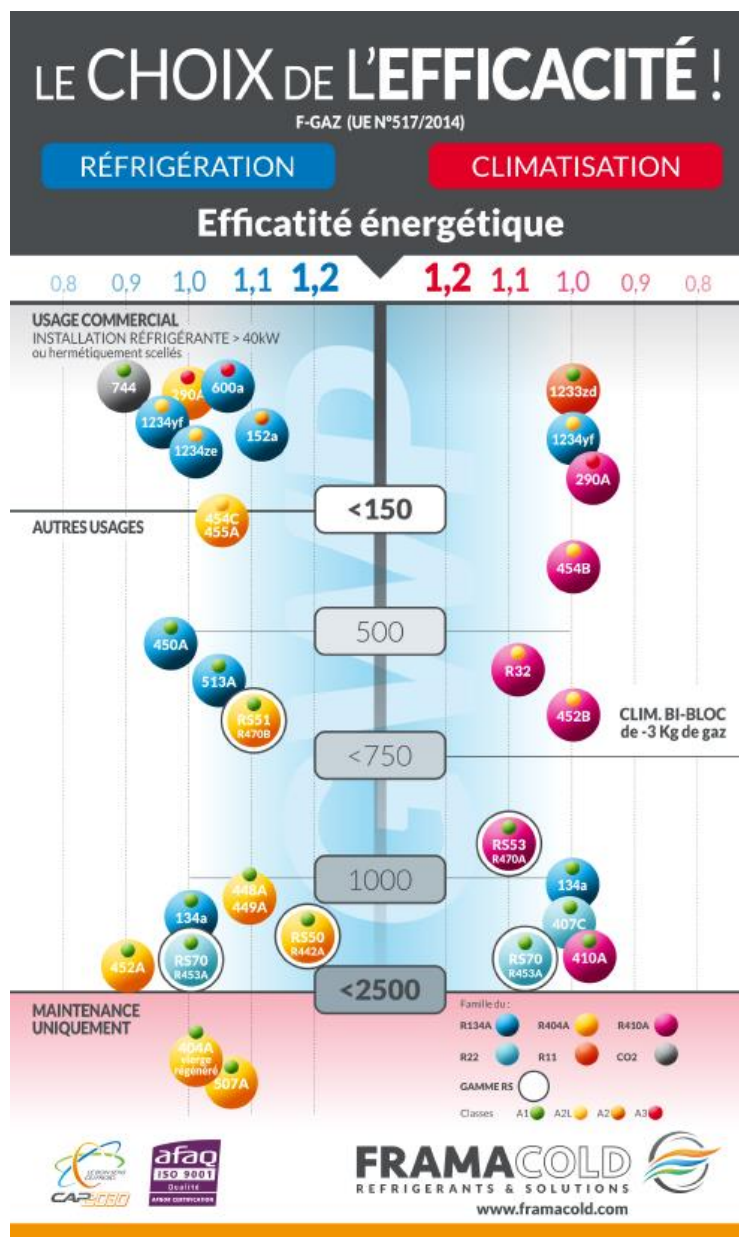

Pour plus d'informations sur le tableau, contactez-nous au 04.68.60.00.34.